


1NPE, ~50Hz, 230V/TN-S
doplněná: automatickým odpojením od zdroje a pospojováním

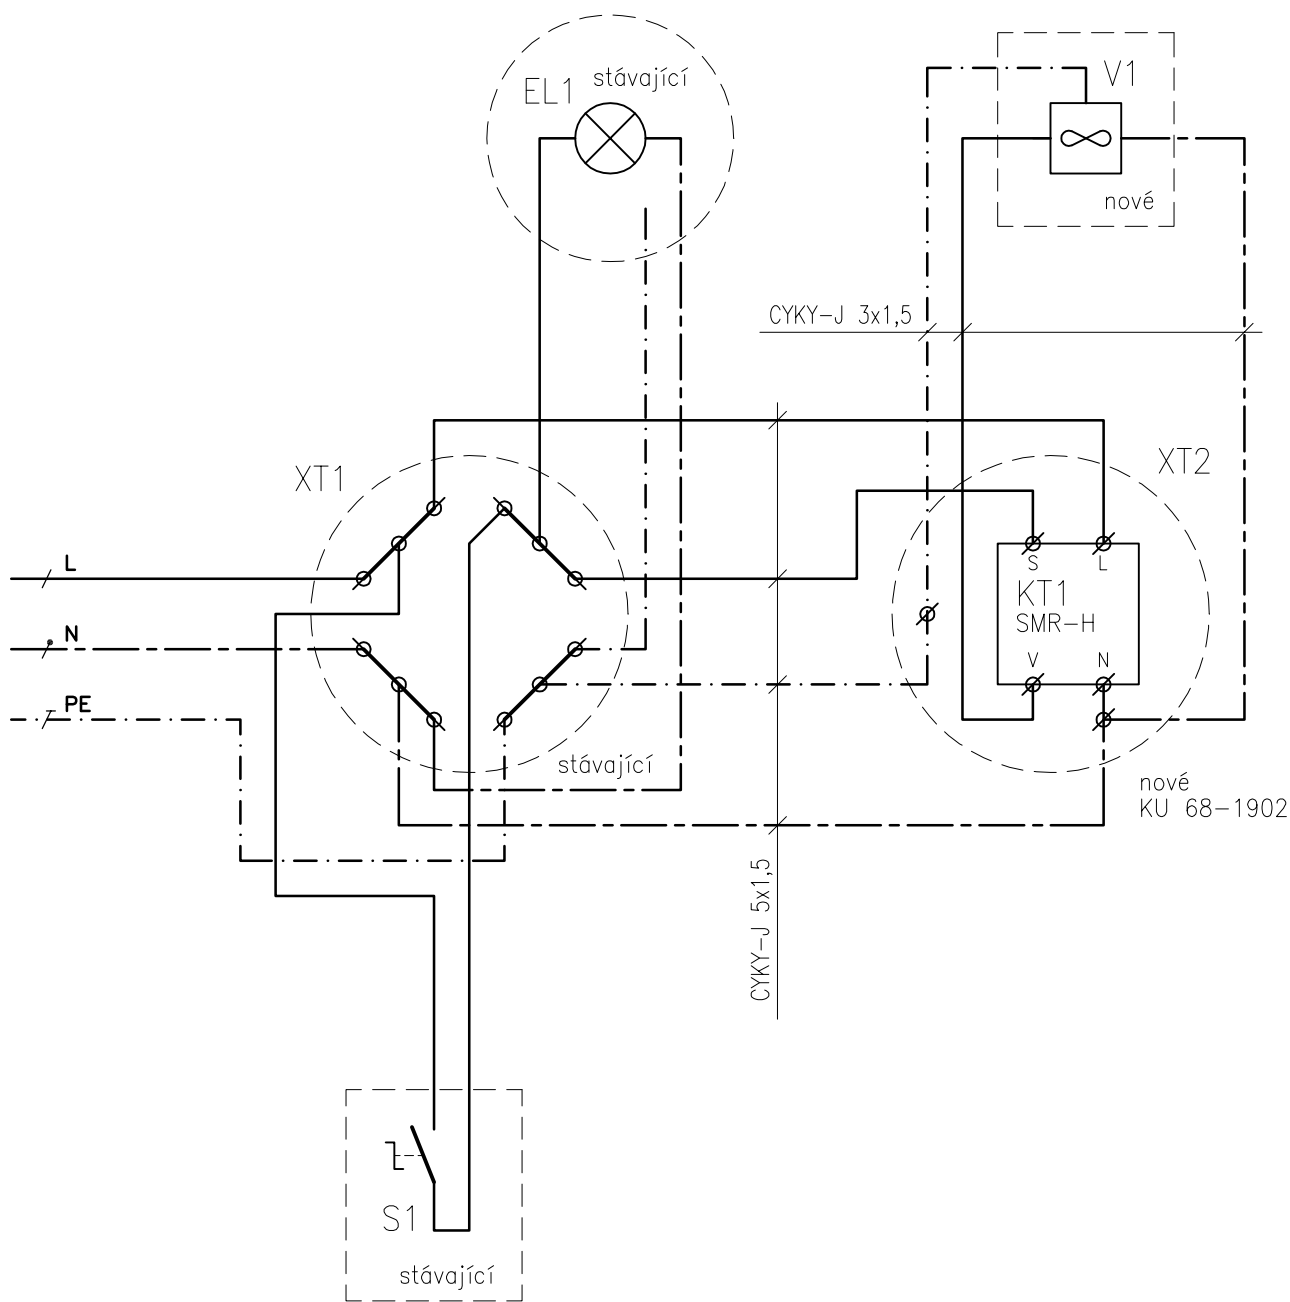

cheminvest			VYPRACOVAL	KRESLIL	SCHVÁLIL	DRUH DOKUMENTACE	DPS
			ING. ŠKOUDLIL	ING. ŠKOUDLIL	ING. ŠKOUDLIL	ČÍSLO ZAKÁZKY	16034
R. DATUM			INVESTOR: UNIPETROL RPA, s.r.o. STAVBA: –			DATUM	08/2016
0 31.08.16			STAVBA Zateplení objektu č.p. 97 – penzion pro seniory D.1.4.7 Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem			MĚŘÍTKO 1:X	De–04
			OBSAH VÝKRESU			ARCHIVNÍ ČÍSLO	CAD
			SCHÉMA ZAPOJENÍ VENTILÁTORU			4–I–03418	